REZ A - A

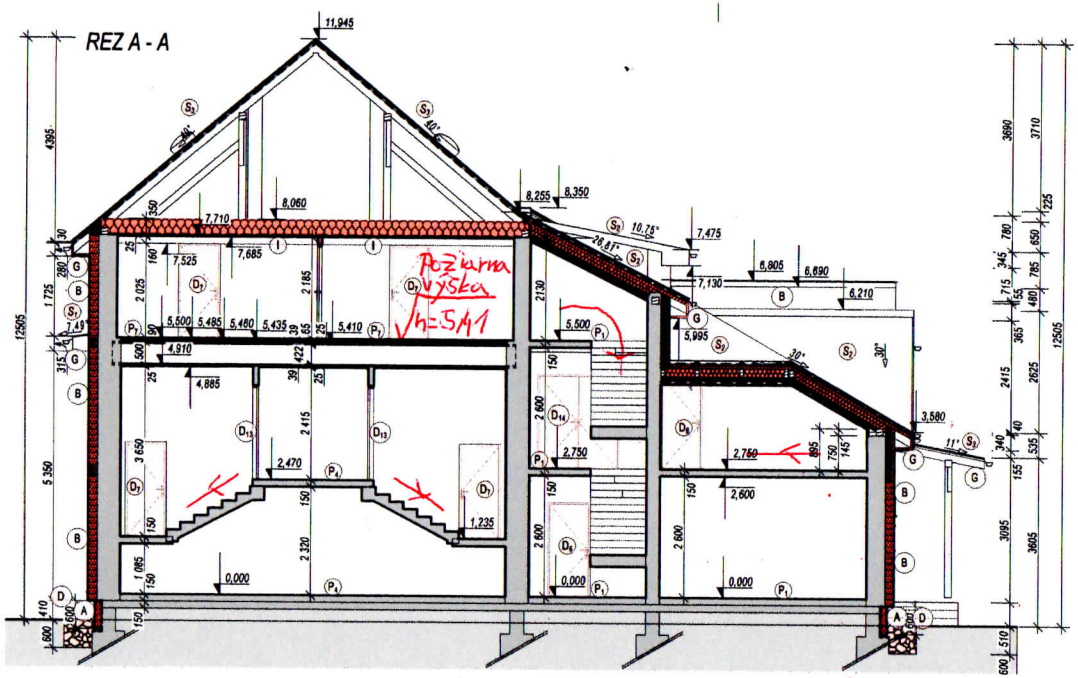

REZ B - B

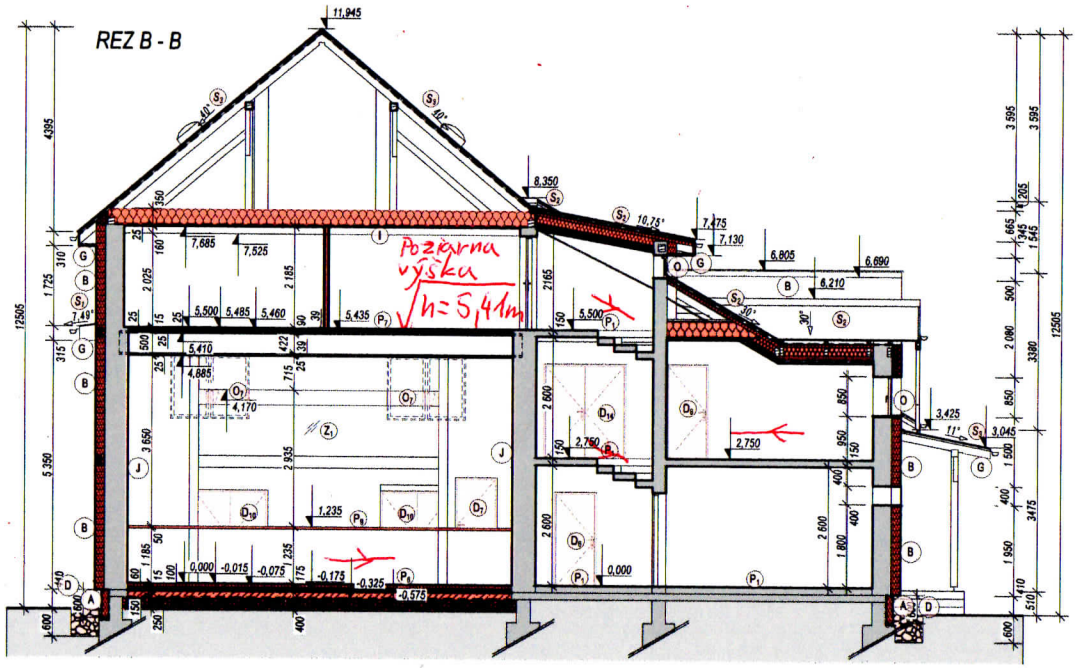

SKLADBA	Hr.
A - MOZAIKOVÁ OMIETKA (ANTRACIT) - POD ÚROVŇOU TERÉNU OBADIŤ POISTNÚ HYDROIZOL. (NOPOVÁ FÓLIA)	-
- PENETRAČNÝ NÁTER	-
- LEPIACA STIERKOVÁ MALTA VYSTUŽENÁ SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU	-
- DOSKOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE TVRDENÉHO POLYSTYRÉNU EPS PERIMETER λ 0,033 W/m.K, MECHANICKY KOTVENÁ A CELOPLOŠNE LEPENÁ	150mm
- LEPIACA STIERKOVÁ MALTA VYSTUŽENÁ SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU	-
- PENETRAČNÝ NÁTER	-
- ZAČISTENÝ POVRCH SOKLOVÉHO MURIVA/ZÁKLADU	-
B - SILIKÓN-SILIKÁTOVÁ OMIETKA HLADENÁ, ZRNO 2,0mm	-
- PENETRAČNÝ NÁTER	-
- LEPIACA STIERKOVÁ MALTA VYSTUŽENÁ SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU	-
- DOSKOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNE/KAMENINOVEJ VLNY, λ 0,034 W/m.K, MECHANICKY KOTVENÁ A CELOPLOŠNE LEPENÁ	280mm
- LEPIACA STIERKOVÁ MALTA VYSTUŽENÁ SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU	-
- PENETRAČNÝ NÁTER	-
- ZAČISTENÝ POVRCH FASÁDNEHO MURIVA	-
O - SILIKÓN-SILIKÁTOVÁ OMIETKA HLADENÁ, ZRNO 2,0mm	-
- PENETRAČNÝ NÁTER	-
- LEPIACA STIERKOVÁ MALTA VYSTUŽENÁ SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU	-
- DOSKOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE TVRDENEJ MINERÁLNE/KAMENINOVEJ VLNY, MECHANICKY KOTVENÁ A CELOPLOŠNE LEPENÁ	20mm
- LEPIACA STIERKOVÁ MALTA VYSTUŽENÁ SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU	-
- PENETRAČNÝ NÁTER	-
- NOSNÁ OBVODOVÁ STENA FASÁDNEHO MURIVA	-
D - OKAPOVÝ CHODNÍK	-
KONTAKT SO STAVEBNÝM OBJEKTOM VYSTLAŤ POISTNOU HYDROIZOLÁCIOU (KUPOLKOVOU HYDROIZOLÁCIOU)	-
- ODKOP VYSTLAŤ NETKANOU TEXTÍLIOU A ZASYPAŤ KAMENIVOM Fr.16/32	-
G - DREVENÁ VÝMENA	-
- PLNÉ DREVENÉ DEBNENIE NA BÁZE DREVOTIESKY (OSB) Hr.15mm	15mm
- SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA MECHANICKY KOTVENÁ (SPONKOVANÍ)	-
- LEPIACA MALTA	-
- KONTAKTNÉ ZATEPLENIE NA BÁZE XPS Hr.25mm	25mm
- LEPIACA MALTA VYSTUŽENÁ SKLOTEXTILNOU MRIEŽKOU	-
- SILIKÓN-SILIKÁTOVÁ OMIETKA HLADENÁ, ZRNO 2,0mm	-
H - JESTVUJÚCA OCEĽOVÁ PRIEHRADOVÁ KONŠTRUKCIA KROVU	-
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY CELKOVEJ Hr.350mm	350mm
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA - PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA	-
- ZÁVESNÁ ROŠTOVÁ KONŠTRUKCIA SADROKARTÓNOVÉHO PODHĽADU	-
- SADROKARTÓNOVÝ VEĽKOFORMÁTOVÝ PODHĽAD PROTIPOŽIARNY 2x	2x12mm
I - PODKROVNÝ PRIESTOR - VZDUCHOVÁ DUTINA	-
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY CELKOVEJ Hr.350mm VOĽNE KLADENÁ	350mm
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA - PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA	-
- DREVENÉ PLNÉ DEBNENIE NA BÁZE OSB Hr.25	25mm
- JESTVUJÚCI DREVENÝ TRÁMOVÝ STROP OČISTENÝ A NAMORENÝ	160mm
J - SADROKARTÓNOVÝ OBKLAD	2X12.5mm
- POMOCNÁ ROŠTOVÁ KONŠTRUKCIA SADROKARTÓNU	35mm
P$_0$ - KERAMICKÁ DLAŽBA - STARÝ STAV	-
P$_0$ - LAMINÁTOVÁ PODLAHA - STARÝ STAV	-
P$_1$ - DREVENÝ OBKLAD STUPŇOV	15mm
- LEPIDLO	-
- PENETRAČNÝ NÁTER	-
- NIVELAČNÁ MAZANINA	-
- PENETRAČNÝ NÁTER	-
P$_2$ - LAMINÁTOVÁ PODLAHA	10mm
- TLMIACA ROZNÁŠACIA PODLOŽKA NA BÁZE XPS	5mm
- PENETRAČNÝ NÁTER	-
- NIVELAČNÁ MAZANINA	-
- PENETRAČNÝ NÁTER	-
P$_3$ - KERAMICKÁ DLAŽBA	10mm
- LEPIACA MALTA	5mm
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE NÁTEROV	-
- BET. POTER S PLASTIFIKÁTOROM TRIEDY C20/25	60mm
- SYSTÉMOVÁ DOSKA S VÝSTUŽKAMI A OCHRANNOU HYDROIZOLÁCIOU	30mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE XPS	50mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA Z NETKANEJ TEXTILIE 200g/m2	-
- HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI NA BÁZE PVC	-
- PODKLADOVÝ BETÓN TRIEDY C12/15 OPATRENÝ BET.KARISIETOU 6/150/150	150mm
- HUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO Fr.32/64 (HRÚBKU PRISPÔSOBIŤ ZÁKLADOVÝM POMEROM)	250mm
P$_4$ - DREVENÉ PARKETY	10mm
- LEPIDLO	5mm
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE NÁTEROV	-
- BET. POTER S PLASTIFIKÁTOROM TRIEDY C20/25	60mm
- SYSTÉMOVÁ DOSKA S VÝSTUŽKAMI A OCHRANNOU HYDROIZOLÁCIOU	30mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE XPS	50mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA Z NETKANEJ TEXTILIE 200g/m2	-
- HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI NA BÁZE PVC	-
- PODKLADOVÝ BETÓN TRIEDY C12/15 OPATRENÝ BET.KARISIETOU 6/150/150	150mm
- HUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO Fr.32/64 (HRÚBKU PRISPÔSOBIŤ ZÁKLADOVÝM POMEROM)	250mm
P$_5$ - LAMINÁTOVÁ PODLAHA	10mm
- TLMIACA ROZNÁŠACIA PODLOŽKA NA BÁZE XPS	5mm
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE PVC	-
- ROZNÁŠACIA SAPROVOLAVNÁ DOSKA V DVOCH VRSTVÁCH S PREPLATOVANÍM	25mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE XPS	25mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA Z NETKANEJ TEXTILIE 200g/m2	-
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE PVC	-
- PLNÉ DREVENÉ DEBNENIE NA BÁZE OSB S PEROM A DRÁŽKOU	25mm
- DREVENÁ KONŠTRUKCIA TRÁMOVÉHO STROPU SYSTÉMU SKLADANÉHO "I" NOSNÍKA (STEICO)	500mm
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA - PAROZÁBRANA	-
- SADROKARTÓNOVÝ VEĽKOFORMÁTOVÝ PODHĽAD - PROTIPOŽIARNY	2x12.5mm

POZNÁMKA

1* HĹBKU VÝKOPU PRISPÔSOBIŤ JESTVUJÚCIM ZÁKLADOVÝM KONŠTRUKCIÁM - PRI VÝKOPE NEPODKOPÁVAŤ JESTVUJÚCU ZÁKLADOVÚ SKÁRU

2* PRED BÚRACÍMI PRÁCAMI VYKONAŤ SONDY NA ZISTENIE HĹBKY ZALOŽENIA, VÝŠKY STUŽUJÚCICH VENCOV A PREKLADOV NAD VÝPLŇOVÝMI KONŠTRUKCIAMI, V PRÍPADE ABSENCIE VYKONAŤ BÚRACIE PRÁCE NA VYBUDOVANIE KÁPS PRE NOVÉ PREKLADY

3* ROZŠÍRENIE ALEBO PODBETÓNOVANIE ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCIE V PRÍPADE ZISTENIA NEPRIAZNIVÝCH ZÁKLADOVÝCH POMEROV PRI VYHOTOVENÍ SONDY. PRIZVAŤ PROJEKTANTA STAVBY A STATIKA K OBHLIADKE PRE STANOVENIE ĎALŠIEHO POSTUPU.

4* OBNOVA POVRCHOVÝCH NÁTEROV OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE PRESTREŠENIA

5* VONKAJŠIE OKENNÉ ŽALÚZIE - EL.MOTORICKÉ

6* PRI VÝMENE PROTIPOŽIARNYCH UZÁVEROV DODRŽAŤ PREDPÍSANÚ PROTIPOŽIARNU ODOLNOSŤ A SPÔSOB ZATVÁRANIA

LEGENDA MATERIÁLOV

- TEHLOVÉ MURIVO STAREHO STAVU
- BÚRACIE PRÁCE
- KONŠTRUKCIE NOVÉHO STAVU
- NENOSNÁ DELIACA STENA - MURIVO Z PÓROBET. TVAROVIEK Hr.100mm
- NENOSNÁ DELIACA STENA SENDVIČOVÁ ZO SADROKARTÓNU Hr.100mm
- KONTAKTNÉ ZATEPLENIE FASÁDNEHO MURIVA Hr.200mm TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY
- KONTAKTNÉ ZATEPLENIE SOKLOVÉHO MURIVA PODĽA A VENCOV Hr.,15-150mm TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE TVRDENÉHO POLYSTYRÉNU - XPS
- ŠTRKOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK FRAKCIE 16/32mm/HUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP FRAKCIE 32/64
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY O CELKOVEJ Hr.340mm
- BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE ZÁKLADOV TRIEDY C12/15
- BETÓNOVÝ POTER TRIEDY BET.C20/25 Hr.60mm
- DREVENÉ KONŠTRUKCIE KROVU A STROPU
- RASTLÝ TERÉN
- HUTNENÝ NÁSYP - ZEMINA/SUŤ
- HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A POISTNÉ HYDROIZOLÁCIE

SKLADBA	Hr.
P$_6$ - POROROŠTOVÁ PODLAHA 30/2 OKO 34x38	30mm
P$_8$ - MONTOVANÁ JAVISKOVÁ PLOŠINA PODĽA	-
P$_{10}$ - KERAMICKÁ DLAŽBA	-
- LEPIACA MALTA	-
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA NA BÁZE NÁTEROV	-
- NIVELAČNÁ MAZANINA	-
- PENETRAČNÝ NÁTER	-
S$_1$ - PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA NA BÁZE FALCOVANÉHO PLECHU	-
- LATOVANIE DOSKOVÉ 100/25 OSOVO 200mm	-
- KONTRALATOVANIE 50/40	-
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA - PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA	-
- JESTVUJÚCA OCEĽOVÁ PRIEHRADOVÁ KONŠTRUKCIA KROVU	-
S$_2$ - PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA NA BÁZE FALCOVANÉHO PLECHU	-
- LATOVANIE DOSKOVÉ 100/25 OSOVO a°200mm	-
- KONTRALATOVANIE 50/40	-
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA - PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA	-
- NADKROKOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA S DIFUZ.OTVORENOU VRSTVOU Z MINERAL.VLIESU IZOL NA BÁZE PIR Hr.80mm NA PERODRÁŽKU	-
- JESTVUJÚCA DREVENÁ KONŠTRUKCIA KROVU PREDPOKLADANÁ Hr.160mm	-
- TEPELNÁ IZOLÁCIA VO VZDUCHOVEJ DUTINE NA BÁZE MIN.VLNY O CELKOVEJ HR.160mm	-
- POMOCNÁ DREVENÁ ROŠTOVÁ KONŠTRUKCIA 80/80mm S VÝPLŇOU VZDUCH.MEDZERY TEP.IZOLÁCIOU O Hr.80mm NA BÁZE MIN.VLNY	-
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA - PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA	-
- ZÁVESNÁ ROŠTOVÁ KONŠTRUKCIA SADROKARTÓNOVÉHO PODHĽADU	-
- VEĽKOFORMÁTOVÝ SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD - PROTIPOŽIARNY Hr.25mm	-
S$_3$ - PLECHOVÁ STREŠNÁ KRYTINA NA BÁZE FALCOVANÉHO PLECHU	-
- LATOVANIE DOSKOVÉ 100/25 OSOVO 200mm	-
- KONTRALATOVANIE 50/40	-
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA - PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA	-
- JESTVUJÚCA DREVENÁ KONŠTRUKCIA KROVU - STOJATÁ STOLICA	-
S$_4$ - PLNÝ PRIEHĽADNÝ POLYKARBONÁT	-

POŽIARNA OCHRANA

*Stavba zateplená kompl. minerálnou vlnou

Smer úniku

Smer úniku na voľné priestranstvo

SPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY REGISTRAČNÉ ČÍSLO 31/2018 BČO * Vladimír KRUČAY *

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:
ING.MAREK KOVAĽ
JAHODOVÁ 1972/3
082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ
mobil:0908 839 373
kovalmarek@gmail.com

Projektant:
Ing. Jaroslav Hrabčák
Štefánikova 3499,Bardejov
Slovenská republika
085 01
www.zojos.sk
mail: info@zojos.sk
tel.: +421/949 686286

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI NOVÝ RUSKOV

SO. 101 KULTÚRNY DOM

Obec Nový Ruskov
Sv.Cyrila a Metoda 155/113
075 01 Trebišov

Kataster :Veľký Ruskov
Parcela č.:8

Meno výkresu
Rezy A-A, B-B - Nový stav

Vypracoval	Dátum 12.2022
Ing. Jaroslav Hrabčák	
Zodpovedný projektant	Z4522
Ing. Jaroslav Hrabčák	
HIP:	R1122
Ing. Marek Kovaľ	

Mierka výkresu
1:75

Stupeň: DSP/DRS
Číslo výkresu: E.13

PROJEKT PODLIEHA AUTORSKÝM PRÁVAM PROJEKTANTA. KOPÍROVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE BEZ VEDOMIA PROJEKTANTA JE TRESTNÉ

6504/25